SO.01

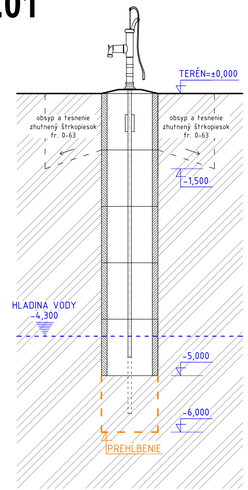

POZNÁMKY SO.01:

- STUDŇA LOKALIZOVANÁ PRI BUDOVE GYMNÁZIA
- PARCELA C-KN č. 3143/5
- BETÓNOVÉ PREFABRIKOVANÉ SKRUŽE, VNÚTORNÝ PRIEMER DO 1,0 m
- NAVRHOVANÉ PREHĹBENIE MIN. 1,0 m
- PREHĹBENIE REALIZOVAŤ RUČNE
- STABILIZÁCIA BETÓNOVÝMI PREFABRIKOVANÝMI SKRUŽAMI
- VÝMENA MECHANIZMU NA ČERPANIE VODY

SO.02

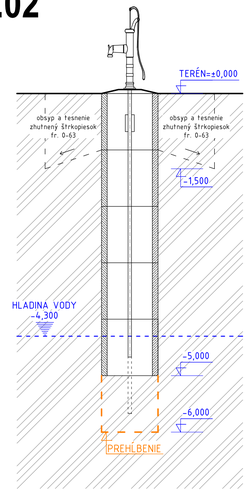

POZNÁMKY SO.02:

- STUDŇA LOKALIZOVANÁ PRI LEKÁRNI
- PARCELA C-KN č. 205
- BETÓNOVÉ PREFABRIKOVANÉ SKRUŽE, VNÚTORNÝ PRIEMER DO 1,0 m
- NAVRHOVANÉ PREHĹBENIE MIN. 1,0 m
- PREHĹBENIE REALIZOVAŤ RUČNE
- STABILIZÁCIA BETÓNOVÝMI PREFABRIKOVANÝMI SKRUŽAMI
- VÝMENA MECHANIZMU NA ČERPANIE VODY

SO.03

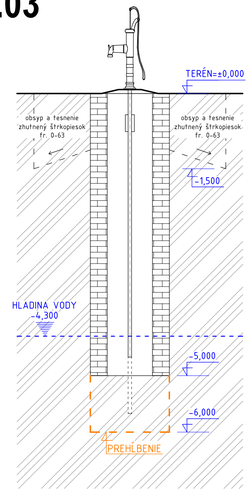

POZNÁMKY SO.03:

- STUDŇA LOKALIZOVANÁ - BOBEK
- PARCELA C-KN č. 5008
- KAMENNÁ MUROVANÁ, VNÚTORNÝ PRIEMER DO 1,0 m
- NAVRHOVANÉ PREHĹBENIE MIN. 1,0 m
- PREHĹBENIE REALIZOVAŤ RUČNE
- STABILIZÁCIA REALIZÁCIOU KAMENNÝM MÚROM
- VÝMENA MECHANIZMU NA ČERPANIE VODY

SO.04

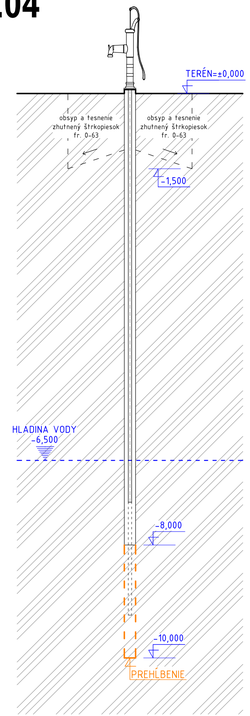

POZNÁMKY SO.04:

- STUDŇA LOKALIZOVANÁ - MESTSKÝ PARK
- PARCELA C-KN č. 320
- NARÁŽANÁ, VNÚTORNÝ PRIEMER DO 0,20 m
- NAVRHOVANÉ PREHĹBENIE MIN. 2,0 m
- PREHĹBENIE REALIZOVAŤ STROJOVO
- STABILIZÁCIA REALIZÁCIOU KOVOVÝM POTRUBÍM
- VÝMENA MECHANIZMU NA ČERPANIE VODY

SO.05

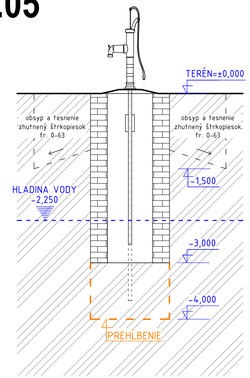

POZNÁMKY SO.05:

- STUDŇA LOKALIZOVANÁ - ULICA 1. MÁJA
- PARCELA C-KN č. 5009/1
- KAMENNÁ MUROVANÁ, VNÚTORNÝ PRIEMER DO 1,0 m
- NAVRHOVANÉ PREHĹBENIE MIN. 1,0 m
- PREHĹBENIE REALIZOVAŤ RUČNE
- STABILIZÁCIA REALIZÁCIOU KAMENNÝM MÚROM
- VÝMENA MECHANIZMU NA ČERPANIE VODY

POZNÁMKY:

- Ak je pracovné miesto nebezpečné pre účastníkov cestnej premávky, musia sa použiť na zaistenie jeho bezpečnosti vhodné ochranné zariadenia (napr. zábradlie, ochranná páska a pod.)
- Oblasť pracoviska je potrebné chrániť uzáverovými zariadeniami (priečne a pozdĺžne uzávery s výstražnými páskami a pod.) a ochrannými zariadeniami ako sú zábrany a zábradlia. Tieto opatrenia je potrebné dodržiavať hlavne v miestach, kde sa predpokladá pohyb chodcov, cyklistov alebo iných nemotorových účastníkov cestnej premávky. Zábrany je potrebné inštalovať v obci pri pracovných miestach vždy vrátane výkopov do hĺbky 0,8 m. Zábradlia sa pridávajú pri hĺbke výkopu nad 0,8m a ploty v prípade, ak je výkop hlboký viac ako 1,4 m.
- V miestach, kde sú komunikácie pre peších je potrebné vykonať také terénne opatrenia, aby chodci pri prechádzaní cez pracovné miestno neboli obmedzovaný pevnými prekážkami a neboli nútení prechádzať doprípadných jazdných dráh vozidiel. V miestach prechodu pre chodcov je potrebné vykonať v čase stavebných prác také terénne úpravy a opatrenia, ktoré umožňujú chodcom plynule a bezpečne prechádzať cez vozovku.
- V oblasti pracovného miesta sa z hľadiska bezpečenosti neumiestňujú reklamy.
- Zvislé dopravné značky zabezpečujúce pracovisko na ceste musia byť upravené tak, aby vplyvom poveternostných podmienok a vplyvom cestnej premávky nedochádzalo k ich deformácii, mechanickému kmitaniu, posunutiu, padnutiu a pod.
- Na funkčnosť prenosného dopravného značenia je potrebné neustále dohliadať. To platí aj pre obdobie, keď sa na pracovisku nepracuje.
- Z dôvodu bezpečnosti a požiarnej bezpečnosti musí byť počas celého trvania výkonu stavebných prác zabezpečený príjazd k jednotlivým objektom nachádzajúcim sa v okolí pracovného miesta.
- Dopravné značky a dopravné zariadenia, ktoré slúžili k označeniu pracoviska, musia byť odstránené ihneď po tom, čo stratia svoje opodstatnenie

±0,000 = 500,000 m n.m. bpv.

PREHLBOVANIE MESTSKÝCH STUDNÍ

ZODP. PROJEKTANT	Ing. Alena Galicová	Ing. Alena Galicová A-TYP Červený Kláštor 8 059 06 Červený Kláštor IČO: 40 128 032	
PROJEKTANT	Ing. Alena Galicová		
KRESLIL	Ing. Alena Galicová		
INVESTOR	MESTO SPIŠSKÁ STARÁ VES		
MIESTO STAVBY	SPIŠSKÁ STARÁ VES	DÁTUM	august 2019
STUPEŇ SPRACOVANIA	PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE A REALIZÁCIU	Č. ZÁKAZKY	-
		ARCH. ČÍSLO	-
ČASŤ	ARCHITEKTONICKÁ A STAVEBNÁ	FORMÁT	5xA4
OBSAH VÝKRESU	REZY RIEŠENÝCH OBJEKTOV STUDNÍ	MIERKA 1:50	ČÍS. VÝKRESU ASR-02